


**ВНОСИТЕЛ: “ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД**  
6300 Хасково, бул. Съединение 67, тел.: 038/60 30 00



# ИНСТРУКЦИЯ

за монтаж и експлоатация  
на газови горелки

**55 - 70 - 90 - 140 - 210 РМ/2 -Е**

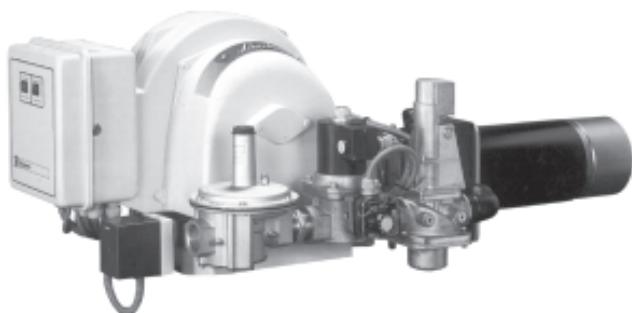

*Lamborghini*  
CALORECLIMA

РЕДАКЦИЯ 2006



## СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ .....	5
ОПИСАНИЕ .....	8
РАЗМЕРИ .....	9
ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ .....	9
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ .....	10
КРИВИ НА НАЛЯГАНЕТО .....	10
КРИВИ НА НАЛЯГАНЕТО / ПОДАВАНЕ НА ГАЗ .....	11
МОНТАЖ НА КОТЕЛА .....	13
РАЗМЕРИ НА ПЛАМЪКА .....	14
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ .....	15
ЕЛЕКТРОДИ - РАЗПОЛОЖЕНИЕ .....	18
СВЪРЗВАНЕ НА ГАЗ .....	18
РАБОТЕН ЦИКЪЛ .....	19
НАСТРОЙКИ .....	20
РАБОТА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГАЗ .....	27
ПОДДРЪЖКА .....	28
ТАБЛИЦА ЗА ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ .....	31

Прочетете внимателно всички съвети и упътвания, съдържащи се в този наръчник, тъй като той дава важни инструкции за безопасност по време на инсталацията / монтажа, експлоатацията и поддръжката (безопасен монтаж, експлоатация и поддръжка). Пазете (внимателно) наръчника за бъдеща употреба. Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран персонал, който ще бъде отговорен за спазване на стандартите за безопасност, които са в сила.

Поздравления за това, че направихте отличен избор. Благодарим Ви за предпочтанието, оказано на нашите изделия.

LAMBORGHINI CALORECLIMA присъства активно в Италия и в целия свят от 1959 год. с широка мрежа от представители за постоянно гарантиране присъствието на нашето изделие на пазара. Наред с това е подкрепата на технически сервис LAMBORGHINI SERVICE, на когото е поверено квалифицираното сервизно обслужване на изделието.

За монтажа и разполагането на котела: СПАЗВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ДЕЙСТВУВАЩИТЕ МЕСТНИ РАЗПОРЕДБИ.

**Важно:** Използвайте и закупувайте стандартни или специално поръчани части от центровете за продажби и сервис на ЛАМБОРДЖИНИ. Неспазването на това предупреждение освобождава производителя от отговорност (анулира правото Ви на гаранция от производителя).

LAMBORGHINI CALORECLIMA е една от първите италиански фирми, чийто качествен стандарт е освидетелстван в съответствие с международния стандарт EN 29001-ISO 9001.

## ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

- Тази книжка представлява неразделна и съществена част от изделието и трябва да се предостави на монтажника. Прочетете внимателно инструкциите, съдържащи се в нея, тъй като те дават важни указания относно безопасността на монтажа, експлоатацията и поддръжката. Съхранявайте я грижливо за бъдещи справки. Монтажът на горелката трябва да се извърши в съответствие с действащите разпоредби, съгласно инструкциите на производителя и от квалифициран персонал. Неправилен монтаж може да причини нараняване на хора и животни и повреда на предмети, за което производителят не може да носи отговорност.
- Този уред трябва да се използува само за целта, за която е предназначен. Всяка друга употреба следва да се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не може да бъде отговорен за повреди, причинени поради неподходяща, погрешна или неблагоразумна употреба.
- Преди да извършите операция по почистване или поддръжка изключете електрозахранването на уреда, като използвате главния ключ или подходящи устройства за прекъсване.
- В случай на повреда и/или лоша работа изключете съоръжението и се възпроизвеждайте от опити за поправка или пряка намеса. Викайте само квалифициран персонал. Ремонт може да се извърши само от сервизен център, упълномощен от фирмата-производител, като се използват само оригинални резервни части.

Неспазване на горното би могло да се отрази върху обезопасеността на уреда. За да се гарантира ефективна и безопасна работа е необходимо да спазвате указанията на производителя, като осигурите периодична сервизна поддръжка от квалифициран персонал. Щом решите да не използвате повече уреда, трябва да се погрижите за обезопасяването на онези части, които могат да бъдат източници на опасност. Преустройването от един вид газ (природен газ или втечен газ) към газ от друга група трябва да се извърши само от квалифициран персонал. Преди да стартирате горелката помолете квалифицирания персонал да провери:

- а) дали данните на информационната табелка съответствуват на данните за газа и електрозахранването;
- б) дали настройването е съвместимо с капацитета на котела;
- в) дали подаването на въздух, необходим за горенето и отвеждането на изгорелите газове, е правилно и в съответствие с действащите разпоредби;
- г) дали се извършва правилно проветряване и поддръжка;

След всяко отваряне на крана за газ изчакайте няколко минути преди повторното стартиране горелката.

Преди извършване на каквато и да е намеса, предвиждаща разглобяването на горелката или отваряне на някои от отворите, прекъснете електрозахранването и затворете крановете за газ.

Не поставяйте съдове със запалими материали в района, където се намира горелката. При установяване на мириз на газ не пипайте електрическите ключове. Отворете всички врати и прозорци. Затворете спирателните кранове за газ. Повикайте квалифициран персонал.

Помещението, в което се намира горелката трябва да има вентилационни отвори, според изискванията на действуващите разпоредби. Ако имате съмнения относно циркуляцията на въздуха в помещението, трябва първо да измерите стойността на CO<sub>2</sub>, при горелка, работеща с максимална мощност и при вентилация на помещението само чрез отворите, подаващи въздух към горелката; второ измерване на CO<sub>2</sub> трябва да се извърши при отворени врати.

Стойността на CO<sub>2</sub> не трябва да варира много от първото до второто измерване. Ако в едно и също помещение има повече от една горелка, измерването трябва да се направи като всички горелки работят едновременно.

Никога не покривайте вентилационните отвори в помещението на горелката, засмукаващите отвори на вентилатора на горелката или някой от съществуващите въздухопроводи и вентилационни решетки. По този начин ще избегнете:

-Образуването на смеси от отровни и експлозивни газове в помещението на горелката;

-Изгаряне при недостатъчен въздух, което може да бъде опасно, скъпо и причинява замърсяване. Горелката трябва да бъде постоянно защитена от дъжд, сняг и обледеняване.

Помещението, в което се намира горелката трябва да се поддържа постоянно чисто и в близост не трябва да има летливи вещества, които биха могли да се засмучат във вентилатора и да блокират вътрешните въздухопроводи на горелката или горивната глава. Прахът може да бъде изключително вреден, особено когато проникне във витлата на вентилатора, тъй като това може да намали вентилацията и да доведе до замърсяване по време на горенето. Освен това прахът може да се натрупа в задната част на диска за стабилност на пламъка, вътре в горивната глава, като доведе до лоша смес от въздух и гориво.

• Горелката трябва да се захранва с такъв вид гориво, за което е предназначена, както е показано на табелката с техническите данни и съгласно техническите характеристики, посочени в тази инструкция. Линията за захранване с гориво трябва да бъде изолирана и да бъде здрава, с монтирана в нея гъвкава връзка. Освен това, линията за захранване трябва да бъде снабдена с всички устройства за настройка и обезопасяване, изискващи се според действуващите местни разпоредби. Особено

внимание обърнете да не се допусне проникването на чужди тела в линията за захранване по време на монтажа.

- Проверете дали електрозахранването съответства на техническите характеристики, посочени на табелката с технически данни и в настоящия паспорт. Горелката трябва да се свърже с ефективна система, заземена, съгласно действуващите разпоредби. Заземяващият кабел трябва да е с няколко сантиметра по-дълъг от жиците/проводниците на ФАЗА и НУЛА. Ако има съмнения, трябва да се направи проверка от квалифицирани лица.

- Никога не разменяйте местата на нулеви и фазови проводници.
- Горелката трябва да се съедини с главното захранване с контакт само, ако последният не позволява обръщане на нулевите и фазови проводници. Монтирайте ключ за захранване нагревателната система на контролното табло, ако се изисква според действуващите разпоредби.

- Цялата електрическа система и особено напречното сечение на кабелите трябва да съответства на максималната използвана мощност, посочена на табелката с данните и в настоящия наръчник.

- Ако кабелът за главното захранване на горелката е неизправен, трябва да се смени от квалифицирани лица.

- Не докосвайте части от горелката с мокри ръце или ако сте боси.
- Не дърпайте (не опъвайте) кабелите за електrozахранване и ги пазете от източници на топлина.
- Дължината на използвани кабели трябва да позволява отварянето на горелката и вратата на котела.

- Електрическите връзки трябва да бъдат направени само от квалифицирани специалисти и трябва да се спазват строго съответните действуващи разпоредби


- След отваряне на опаковката, проверете целостта на съдържанието и се уверете дали не са настъпили повреди по време на транспортирането. Ако имате съмнения не използвайте горелката и се свържете с доставчика. Опаковъчният материал (дървени каси, кашони, пластмасови торби, пяна и др.) са потенциален източник на замърсяване и опасност. Ако са разхвърляни наоколо, те трябва да се съберат и да се изхвърлят по правилния начин на подходящо място.

## **ОПИСАНИЕ**

Това са горелки за природен (земен) газ / пропан със смес от газ и въздух при запалителната глава и намален капацитет при стартиране (частично натоварване при стартиране). Структурата на самата запалителна глава позволява използването на всички естествени газове, смеси и течности/течни газове (за конкретна информация моля консултирайте се с техническата помощ/обслужване). Сместа от газ и въздух позволява (получаване на) горене с малък излишък на въздух, което води до високоефективно изгаряне с (най)-ниски емисии на CO и NOx (с което се предпазва околната среда). В зависимост от кривите на експлоатация, те са подходящи за горивни камери с високо налягане, както и за такива с отрицателно/ниско налягане. С дълга горивна тръба, която се пълзга по фланец, горелките могат да адаптират дължината си на вмъкване според изискванията на котела /могат да бъдат напаснати/нагласени на отвора на котела). Газопроводът може да бъде инсталиран вляво или вдясно (по заявка/желание). Пълният достъп е лесен - визуалния контрол се гарантира, тъй като отворът между обвивката и главата (главата и тялото) на горелката е с панти/шарнири, като по този начин не се прекъсва/разхлабва връзката на газа. Горелките работят автоматично и имат ионизирана сonda, която осъществява контрол на пламъка.



Серийте PM/2 – Е горелки имат двустепенен режим на работа, като стартирането се осъществява на два интервала и достъпът на въздух се прекъсва при спиране на горенето. Горелките могат да имат различни размери на клапаните според изискванията за скоростта на притока на газ и налягането на газа в/или котела.

## РАЗМЕРИ [ mm ]

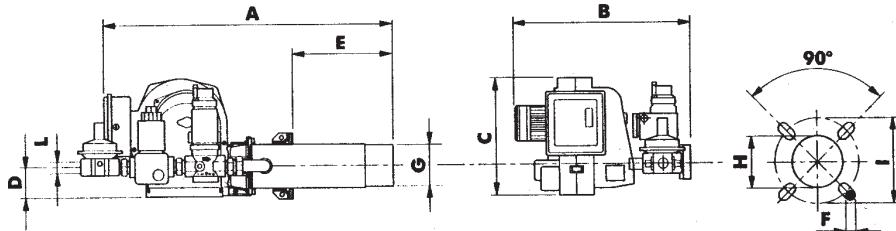

	A	B	C	D	E min	E max	F	G Ø	H Ø	I min	I max	L
55 PM/2-E	1210	730	470	120	140	400	M14	170	180	225	283	DN 65
55 PM/2-E	1210	730	470	120	140	400	M14	170	180	225	283	1"1/2
55 PM/2-E	1210	730	470	120	140	400	M14	170	180	225	283	1"1/4
70 PM/2-E	1210	750	470	120	140	400	M14	170	180	225	283	DN 65
70 PM/2-E	1210	750	470	120	140	400	M14	170	180	225	283	2"
70 PM/2-E	1210	730	470	120	140	400	M14	170	180	225	283	1"1/2
90 PM/2-E	1350	760	470	140	200	460	M14	197	210	-	283	DN 65
90 PM/2-E	1350	730	470	140	200	460	M14	197	210	-	283	1"1/2
90 PM/2-E	1350	730	470	140	200	460	M14	197	210	-	283	DN 65
140 PM/2-E	1350	840	470	140	200	460	M14	197	210	-	283	DN 80
140 PM/2-E	1350	790	470	140	200	460	M14	197	210	-	283	2"
140 PM/2-E	1350	730	470	140	200	460	M14	197	210	-	283	1"1/2
140 PM/2-E	1350	730	470	140	200	460	M14	197	210	-	283	1"1/2
210 PM/2-E	1450	860	470	155	200	460	M14	228	240	-	318	DN 100
210 PM/2-E	1450	800	470	155	200	460	M14	228	240	-	318	2"
210 PM/2-E	1450	800	470	155	200	460	M14	228	240	-	318	2"

## ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

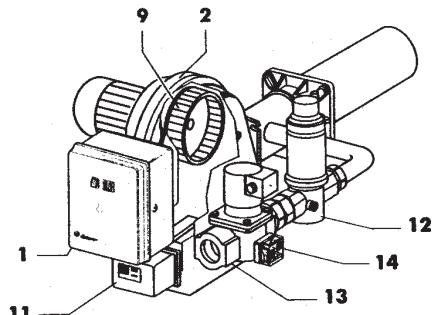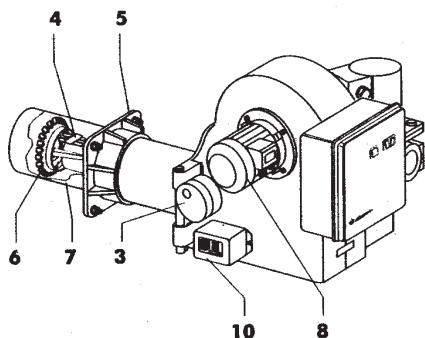

### Легенда:

- 1. Командно табло
- 2. Кожух, капак
- 3. Пресостат за въздух
- 4. Електроди
- 5. Фланец
- 6. Горивна глава
- 7. Горивна тръба
- 8. Ел. двигател
- 9. Вентилатор
- 10. Трансформатор
- 11. Сервомотор за въздух
- 12. Глаен вентил
- 13. Предпазен вентил
- 14. Пресостат за газ

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип	Топлинна мощност				Мотор 2P kW	Ток		Тегло kg
	m <sup>3</sup> /h*	m <sup>3</sup> /h	kcal/h	kW		A **	230V	
55 PM/2-E	22	24 - 55,3	206400 - 473000	240 - 550	0.74	5	3.5	67
70 PM/2-E	28,1	35,2 - 78,8	301000 - 674240	350 - 784	0.74	5.5	4	67
90 PM/2-E	33,2	50,3 - 90,5	430000 - 774000	500 - 900	1.1	6.5	5	70
140 PM/2-E	50,2	57 - 120,7	487620 - 1032000	567 - 1200	1.80	9.5	6.5	70
210 PM/2-E	76	88 - 191	752500 - 1634000	875 - 1900	2.20	11	7.5	82

Категория: II 2H3 +


Номинално налягане на газа: природен газ 20 mbar - В/Р 30 mbar

Трансформатор: 2 x 5 kV 30 mA

\* Минимална стойност на потока, който може да бъде достигнат при високо/ниско налягане

\*\* Максимален ток при работа на запалителния трансформатор


### КРИВИ НА НАЛЯГАНЕТО

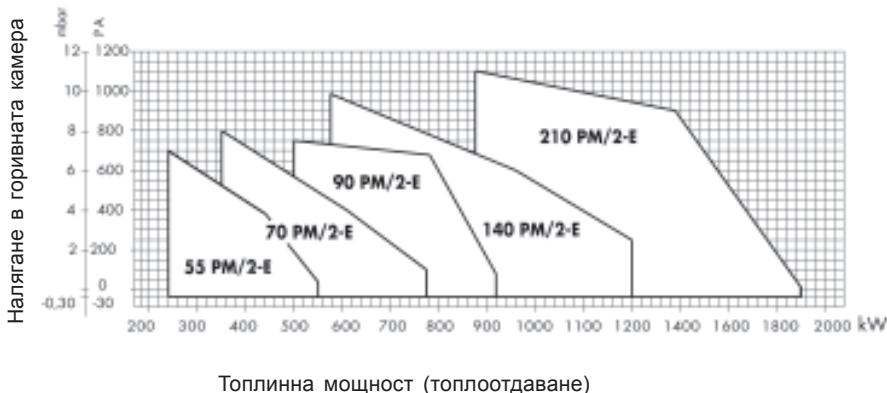

\* Кривите на налягането показват мощността, в kW, според противоналягането в горивната камера, в mbar.


## КРИВИ НА НАЛЯГАНЕТО/ПОДАВАНЕ НА ГАЗ

Тези криви показват налягането на газа, в mbar (в точки  $P_i$  и  $P_t$  по линията на газа) необходимо за постигане на даден дебит в  $\text{m}^3/\text{час}$ . Наляганията трябва да се измерят при работеща горелка и при налягане в горивната камера 0 mbar. Ако камерата е под налягане, необходимото налягане на газа ще бъде това, което е дадено в диаграмата, плюс налягането в горивната камера.

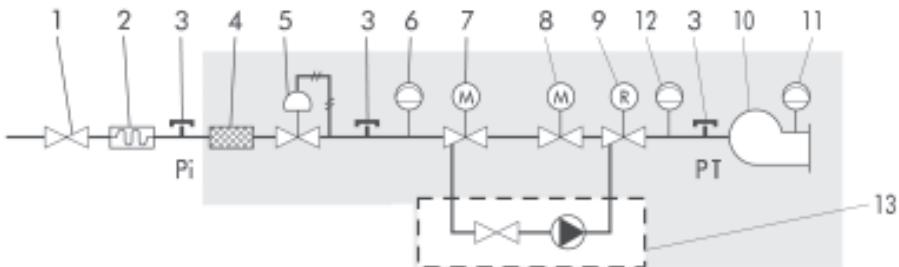



### Легенда:

- Спирателен кран - херметизиран при 1 bar и загуба на налягане  $\leq 0.5 \text{ mbar}$
- Мека връзка за неутрализиране на вибрациите
- Точка за измерване на налягането на газа
- Филтър
- Регулатор на налягането на газ
- Пресостат за минимално налягане на газа
- Ел. магнитен предпазен вентил клас А. Време на затваряне  $\leq 1\text{sec}$ .
- Ел. магнитен регулиращ вентил клас А, с бавно отваряне на различните етапи и вградено устройство за регулиране подаването на газ. Време на затваряне  $\leq 1\text{sec}$ .
- Регулатор на подаването на газ, нормално вграден в ел. магнитен вентил 7 или 8
- Горивна глава
- Пресостат за минимално налягане на въздух
- Пресостат за максимално налягане на въздух (над 350 kW), (по заявка)
- Устройство за контрол на плътността, (по заявка)

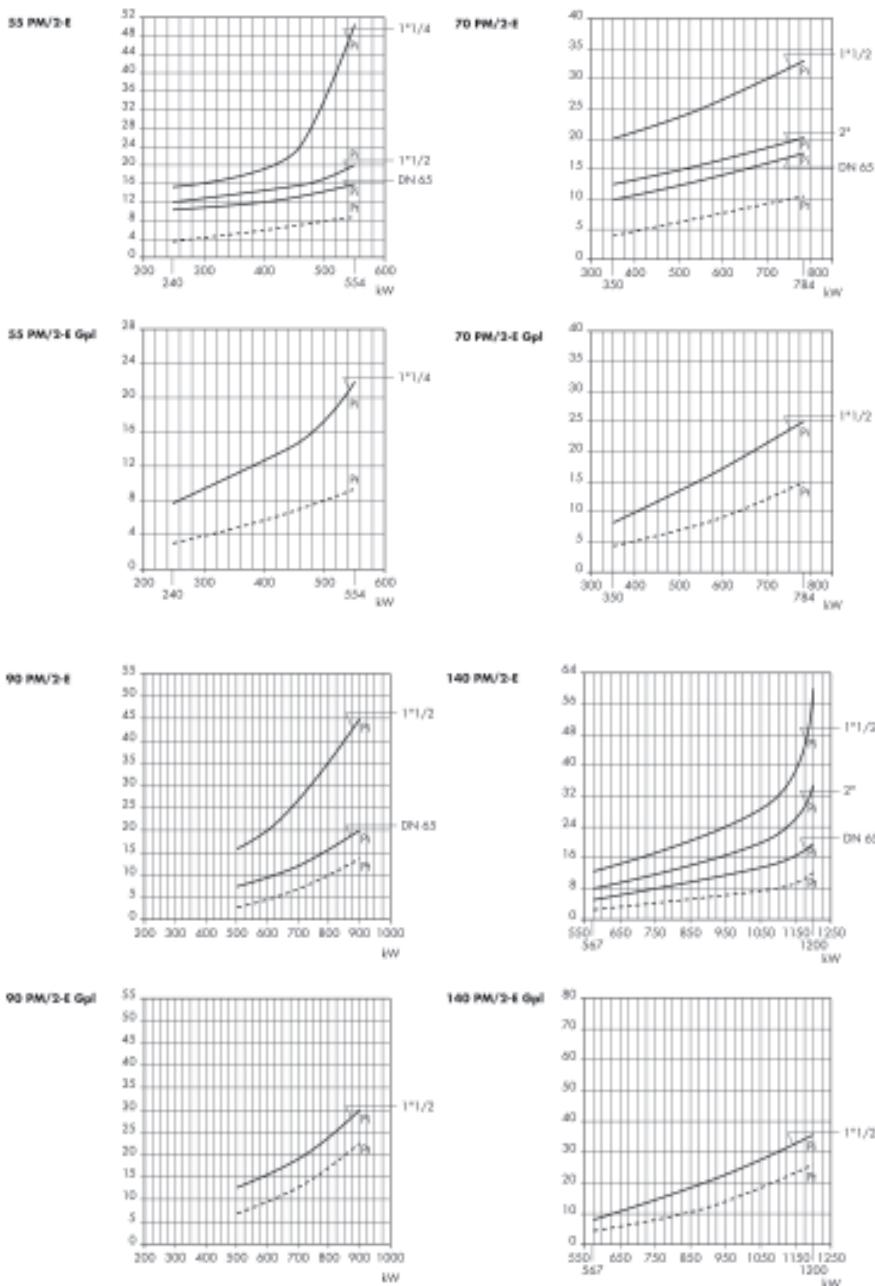

**P<sub>i</sub>** - Налрягане при входа на захранващата тръба


**P<sub>t</sub>** - Налрягане при горивната тръба

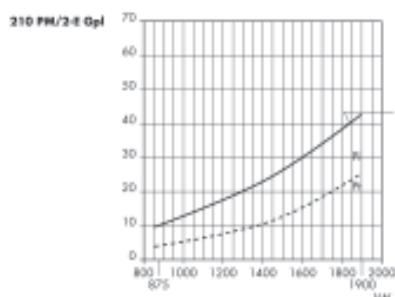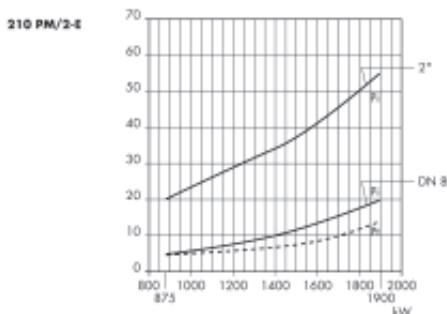

$P_i$  - Налрягане при входа на захранващата тръба

$P_t$  - Налрягане при горивната тръба


## МОНТАЖ НА КОТЕЛА

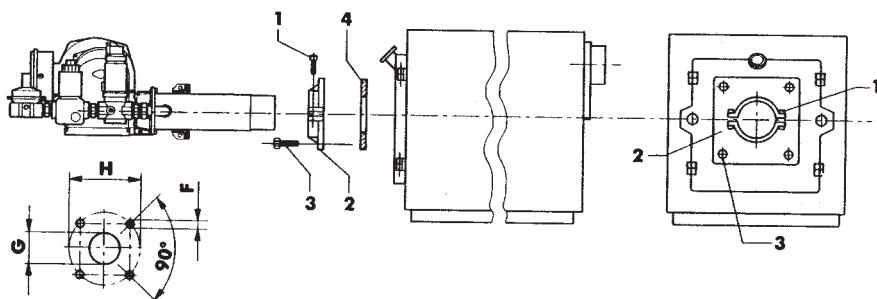

Закрепете фланец (2) за котела с 4 винта, сложете гарнитурата (4). Поставете горелката във фланеца/котела, така че, горивната тръба на горелката да навлезе в горивната камера толкова, колкото се препоръчва от производителя на котела. Стегнете винт 1, за да фиксирате горелката.


	F	G	H
55 PM/2-E	M14	180	225 + 283
70 PM/2-E	M14	180	225 + 283
90 PM/2-E	M14	180	283
140 PM/2-E	M14	210	283
210 PM/2-E	M14	240	318

## РАЗМЕРИ НА ПЛАМЪКА

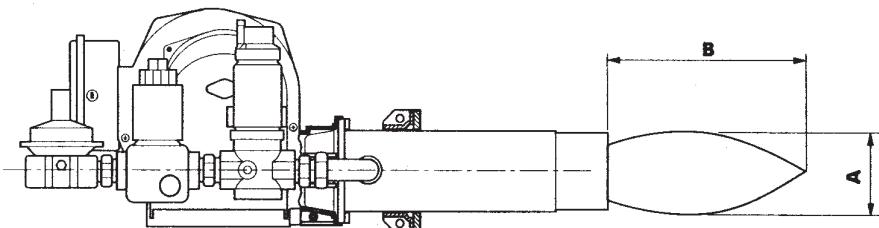

(A) - Диаметър на пламъка

(B) - Дължина на пламъка

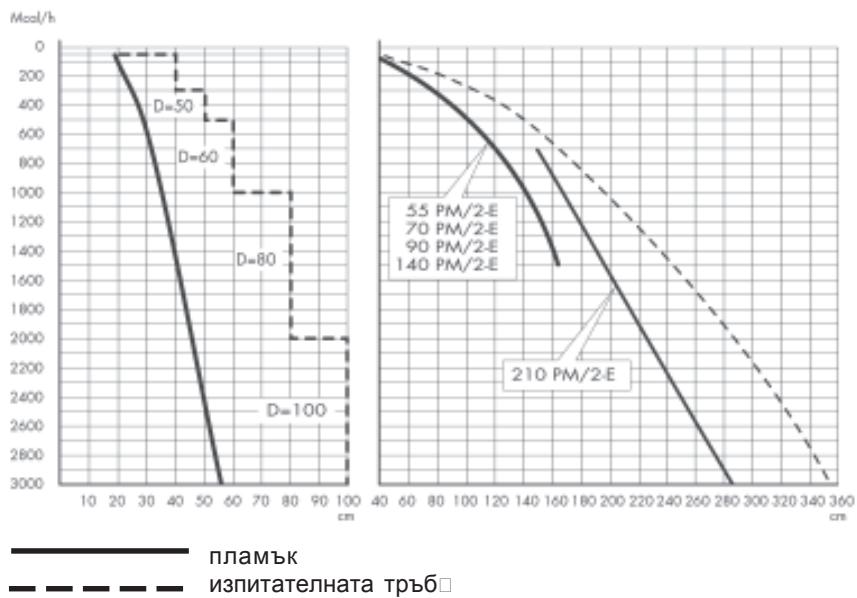

Тези размери са приблизителни, защото зависят от следното:


- излишък на въздух
- форма на горивната камера
- пътя на изгорелите газове в котела (директен/обратен)
- налягане в горивната камера (положително, отрицателно)

## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ

Връзките, които трябва да се направят от монтажника са:

- Линия на термостатите (TA-TC-TS-TMF)
- Сигнална лампа за авария ако има такава


### 55 - 70 PM/2-E

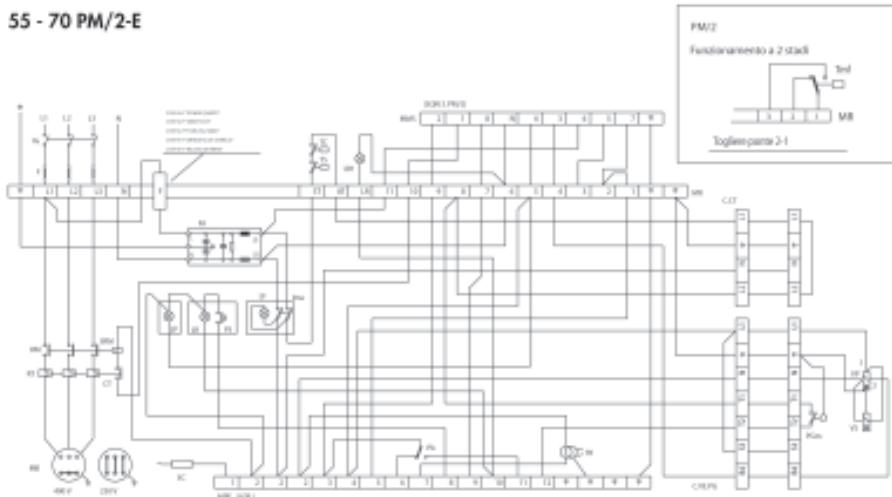

### Легенда


<b>BRM</b>	Бобина на контактора	<b>MPE</b>	Клеморед на автом.
<b>CT</b>	Контакт на терморелето		управление LANDIS LFL1.322
<b>EC</b>	Йонизационен електрод	<b>MR</b>	Основен клеморед
<b>F</b>	Предпазител	<b>PA</b>	Ключ на пресостата за въздух
<b>FA</b>	Филтър против смущения	<b>PGm</b>	Ключ на пресостата за газта
<b>IG</b>	Главен прекъсвач	<b>PS</b>	RESET бутона - деблокиращ
<b>Ima</b>	Ключ за включване/изключване	<b>RM</b>	Контакти на Контактора
<b>LR</b>	Лампа за авария	<b>RT</b>	Термореле
<b>LR1</b>	Допълнителна лампа за авария (ако има)	<b>TC</b>	Термостат на котела
<b>LV</b>	Лампа за работен режим (зелена)	<b>Tmf</b>	Термостат за втора степен (ако има такъв)
<b>MB</b>	Ел. двигател на горелката	<b>TR</b>	Трансформатор запалителен
<b>MMS</b>	Клеморед серводвигател LANDIS SQN 30	<b>VP</b>	Вентил 2-ра степен
		<b>VS</b>	Предпазен (вентил)

Ако работите с TMF, необходимо е да отстраните моста между 7 и 8. Внимавайте да не размените ФАЗА и НУЛА при ел. захранване Направете всички връзки съгласно ел. схемата.

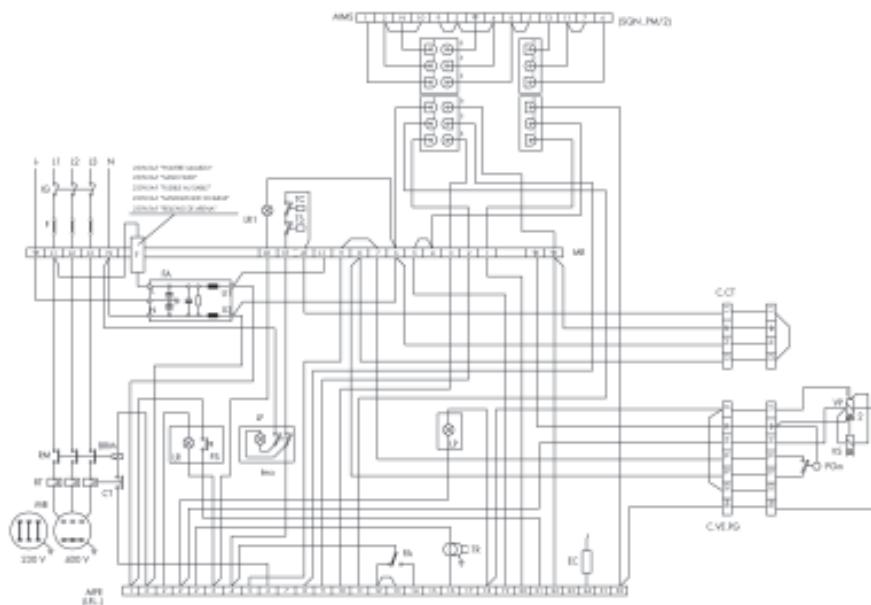

### Легенда

<b>BRM</b>	Бобина на контактора	<b>MPE</b>	Клеморед на автом.
<b>CT</b>	Контакт на терморелето		управление LANDIS LFL1.322
<b>EC</b>	Йонизационен електрод	<b>MR</b>	Основен клеморед
<b>F</b>	Предпазител	<b>PA</b>	Ключ на пресостата за въздух
<b>FA</b>	Филтър против смущения	<b>PGm</b>	Ключ на пресостата за газта
<b>IG</b>	Главен прекъсвач	<b>PS</b>	RESET бутона - деблокиращ
<b>Ima</b>	Ключ за включване/изключване	<b>RM</b>	Контакти на Контактора
<b>LR</b>	Лампа за авария	<b>RT</b>	Термореле
<b>LR1</b>	Допълнителна лампа за авария (ако има)	<b>TC</b>	Термостат на котела
<b>LV</b>	Лампа за работен режим (зелена)	<b>Tmf</b>	Термостат за втора степен (ако има такъв)
<b>MB</b>	Ел. двигател на горелката	<b>TR</b>	Трансформатор запалителен
<b>MMS</b>	Клеморед серводвигател LANDIS SQN 30	<b>VP</b>	Вентил 2-ра степен
		<b>VS</b>	Предпазен (вентил)

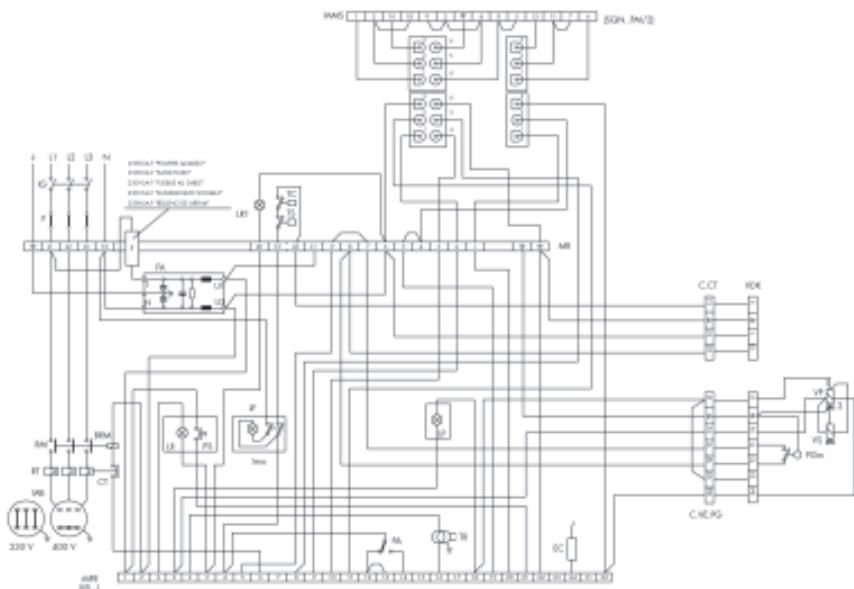

## Легенда


<b>BRM</b>	Бобина на контактора	<b>MR</b>	Основен клеморед
<b>CT</b>	Контакти на терморелето	<b>PA</b>	Ключ на пресостата за въздух
<b>EC</b>	Йонизационен електрод	<b>PGm</b>	Ключ на пресостата за газта
<b>F</b>	Предпазител	<b>PS</b>	RESET бутон - деблокираща
<b>FA</b>	Филтър против смущения	<b>RM</b>	Контакти на контактора
<b>IG</b>	Главен прекъсвач	<b>RT</b>	Термореле
<b>Ima</b>	Ключ за включване/изключване	<b>TC</b>	Термостат на котела
<b>LR</b>	Лампа авария	<b>TMF</b>	Термостат за втора степен (ако има такъв)
<b>LR1</b>	Доп. лампа авария (ако има)	<b>TR</b>	Трансформатор запалителен
<b>LF</b>	Лампа за работен режим	<b>VP</b>	Предпазен (вентил)
<b>MB</b>	Ел. двигател на горелката	<b>VS</b>	Вентил 2-ра степен
<b>MMS</b>	Серводвигател LANDIS SQN 30 ...	<b>VDK</b>	Проверка на плътност - DUNGS VDK 200
<b>MPE</b>	Клеморед на автом. управление LANDIS LFL1.322		

## ЕЛЕКТРОДИ - РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Има два запалителни електрода и контролен електрод.  
Те трябва да бъдат разположени в съответствие с данните в посочените по-долу чертежи.

**ВАЖНО ! Запалителният електрод и контролният електрод не трябва в никакъв случай да се допират до отражателя, горивната тръба или други метални части. Ако това се случи, те вече няма да работят, като по този начин горелката се поврежда.**


Положението на електродите трябва да бъде проверявано след разглобяване на горивната глава.

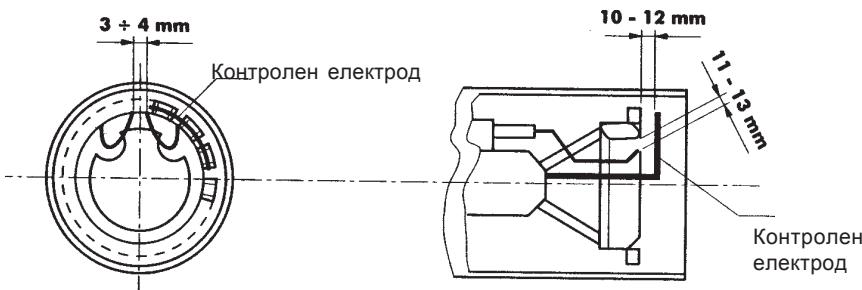

## СВЪРЗВАНЕ НА ГАЗА

Системата трябва да бъде пълна / в комплект с аксесоарите, описани в разпоредбите. Не упражнявайте механична сила върху компонентите. Също така вземете предвид местата, необходими за поддръжката на горелката и котела. Осигурете достатъчно място за поддръжката на горелката и котела.

## РАБОТЕН ЦИКЪЛ

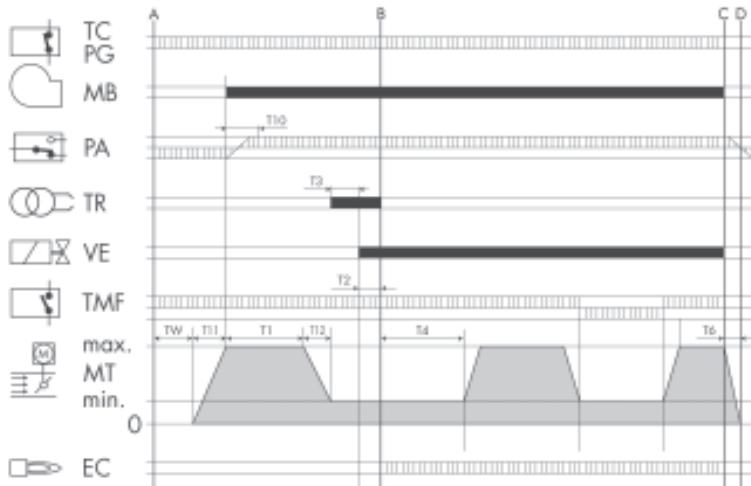

### Легенда

- T11** Време на отваряне на въздушната клапа от 0 до макс.
- TW** Започва с затварянето на термостатната тръба или PG. PA трябва да бъде в положение на покой. Това е времето / фазата за изчакване и собственно тестване.
- T10** Започва, когато двигателят стартира и фазата на предварително продухване трае 8 секунди, в рамките на които пресостата за налягането на въздуха PA трябва да даде продължение
- T1** Времето за предварително продухване трае поне 36 секунди и завършва със стартирането на трансформатора.

- T12** Време, през което въздушната клапа се премества в стартово положение.
- T3** Фаза на пред-запалване. Тя свършва, когато газовият вентил се отвори и трае 3 секунди.
- T2** Време за безопасност, в рамките на което сигналът за пламъка трябва да достигне електрода EC. Продължава 2 секунди.
- T4** Интервал между отварянето на газовия вентил V1 и отварянето на втора степен V2. Продължава 20 секунди.
- T6** Време на затваряне на въздушната клапа и на настройка на програмата в нулево време (нулиране). Продължава 12 секунди.

Необходими входящи сигнали

Изходящи сигнали



- |              |  |
|--------------|--|
| <b>A</b>     | Начало на старта                                       |
| <b>B</b>     | Наличие на пламък                                      |
| <b>B-C</b>   | Работна фаза   |
| <b>C</b>     | Контролно спиране                                      |
| <b>C-D</b>   | Затваряне на въздушната клапа + след-продухване        |
| <b>TC-PG</b> | Линия на термостата и пресостата за налягането на газа |
| <b>MB</b>    | Двигател на горелката                                  |

- |            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>PA</b>  | Пресостат за налягането на въздуха |
| <b>TR</b>  | Трансформатор на запалването       |
| <b>VE</b>  | Газов вентил                       |
| <b>EC</b>  | Контролен електрод                 |
| <b>TMF</b> | Висок/нисък пламък от термостата   |
| <b>MT</b>  | Въздушен сервоконтрол              |

## НАСТРОЙКИ

### НАСТРОЙКА НА ГОРИВНАТА ГЛАВА

- Разхлабете винтовете (A).
- При въздействие върху тях се променя положението на горивната тръба по отношение на горивната глава. При изравняване със стойностите 1,2 или 3 се получава съответно минимално, средно и максимално подаване към горелката.
- След приключване на настройката, затегнете винтовете (A).

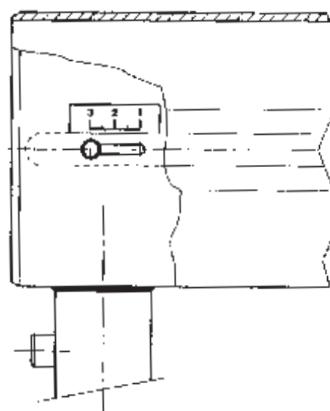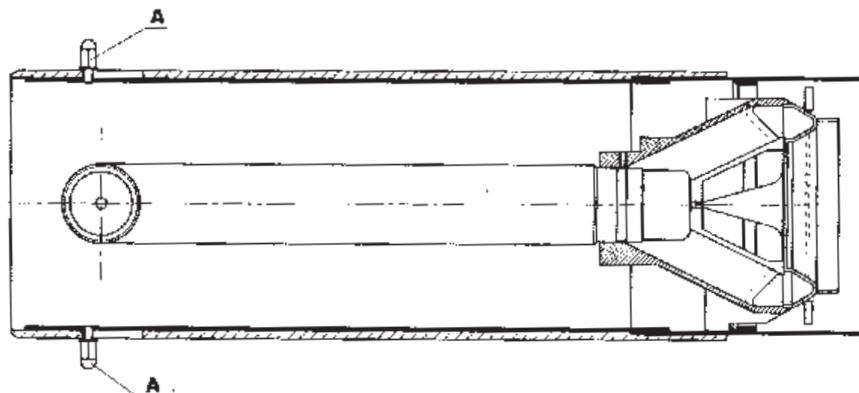


## НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУХА ЗА ГОРЕНЕТО

Количеството въздух за горелките се определя от сервомотор. Положенията на клапата се определят от ексцентрика и зависят от избраното положение на пръстените.

Пръстените могат да се преместват посредством приложения гаечен ключ и се самозаключват.

При натискане на бутон **B** се освобождава системата за задвижване на клапата чрез двигателя, тя може да бъде преместен аи ръчно.

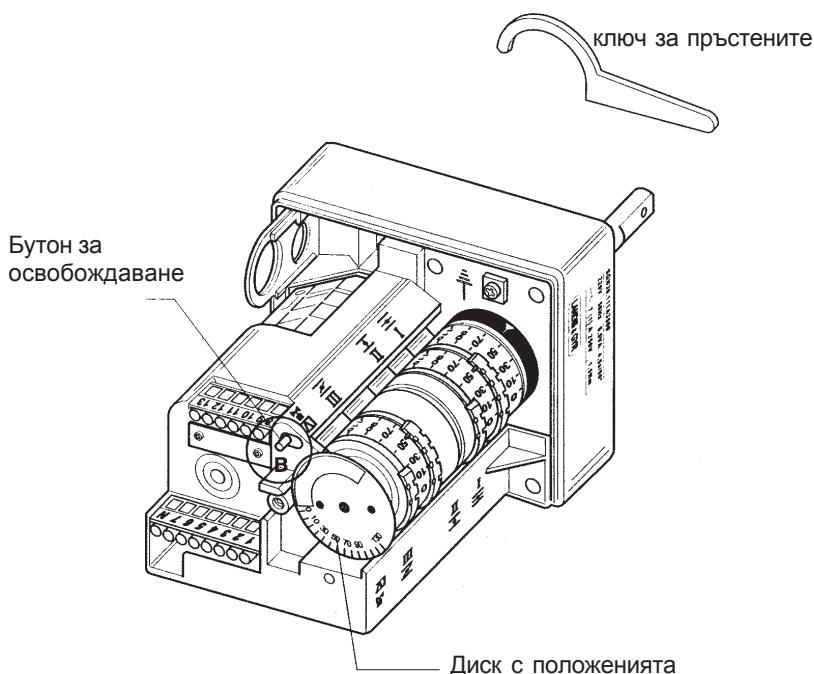

### Пръстени


- I пръстен: Макс. положение на въздуха (червен)
- II пръстен: Въздухът затворен, положение на спиране (син)
- III пръстен: Стартiranе или 1-ва степен на отваряне на въздуха (оранжев)
- IV пръстен: 2-ра степен на отваряне на газа, винаги да бъде регулиран на 15°-20° градуса повече от III пръстен (черен)

## НАСТРОЙКА НА ГАЗОВИЯ ВЕНТИЛ

Трябва да се настройт отваряне при максимална мощност и отваряне при стартиране.

## НАСТРОЙКА НА ОТВАРЯНЕ ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ

- Поставете манометър, за да измерите налягането на газа при главата на горелката;
- Отворете главния вентил за газ максимално;
- Докато горелката работи, чрез стабилизатора постигнете необходимото подаване (следете манометъра). Следете данните за налягането от манометъра;
- Регулирайте главния вентил, като го въртите към “изключено”, докато налягането на манометъра започне да намалява. В тази точка е настроено необходимото максимално подаване на газ. То се контролира както от стабилизатора, така и от газовия вентил.

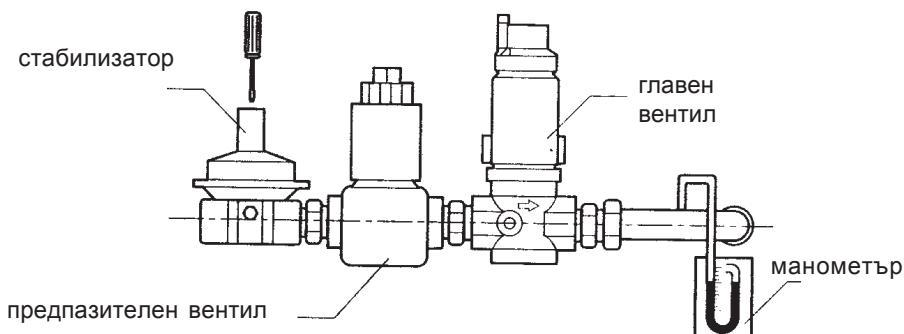

## ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВОТО НА ГАЗА ПРИ ЗАПАЛВАНЕ

За да проверите количеството на газа при запалване, използвайте следната формула:

$$Ts \times Qs \leq 100, \text{ където:}$$

Ts = интервал за безопасност в секунди

Qs = освободената енергия през интервала за безопасност, изразена в kW

Стойността на Qs се получава от:

$$Qs = \frac{\frac{Q1}{Ts1} \times \frac{3600}{1000} \times \frac{8127}{860}}{Qn} \times 100$$

където:

Q1 = подаване, изразено в литри, освободени за 10 пуска във времето на безопасност

Ts1 = общо време на безопасност на 10 пуска

Qn = номинална мощност (производителност)

За да получите Q1, действувайте както следва:

- свалете проводника от контролния електрод (ионизацияция електрод);
- отчетете показанията на газомера преди теста;
- отчетете 10 пуска на горелката; те съответстват на 10 спирания за безопасност. Прочетете отново показанията на газомера. Като извадите първото показание се получава стойността на Q1.

Пример: Първо показание: 00006.682 литра

Крайно показание: 00006.947 литра

Общо Q1: 00000.265 литра

Чрез извършване на тези операции можем да намерим Ts1, като умножим 1 пуск (спиране за безопасност) по броя на пусканията.

Пример: Действително време за безопасност = 1,95 сек


$$Ts1 = 1,95 \text{ сек} \times 10 = 19,5 \text{ сек}$$

- Ако в края на тази проверка стойността е над 100, регулирайте скоростта на отваряне на главния вентил.

## **НАСТРОЙКА НА КОЛИЧЕСТВОТО ГАЗ ПРИ ДВУСТЕПЕННИЯ ВЕНТИЛ SPK 10.12 (главен вентил)**

Управляваният от електродвигател вентил има две позиции на отваряне, които се контролират от автоматичното управление.

За тварянето става на две степени, ако има свързан TMF (Термостат за II-ра степен). Настройката се извършва със специални винтове вътре в управляващия блок в съответствие с дадените инструкции.

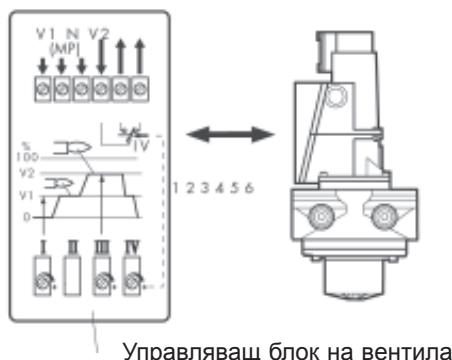

Управляващ блок на вентила

### **НАСТРОЙВАНЕ НА ПРЕСОСТАТА ЗА ВЪЗДУХА**

Пресостатът за въздуха служи като блокировка на горелката, ако налягането на въздуха за горене се намали. Той трябва да бъде избран на приблизително 15% по-малко, отколкото нивото на налягането на въздуха вътре в горелката, когато последната работи на номинална мощност на първа степен, и като се гарантира стойността на CO да остане по-ниска от 1%.

### **НАСТРОЙВАНЕ НА ПРЕСОСТАТА ЗА МИНИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ГАЗА**


Пресостатът за налягане на въздуха поставя горелката в режим на безопасност или я изключва ако има спадне налягането на горивото. Той се калибрира при налягане под 1-а степен на налягане в горелката, проверявайки стойностите на CO да не надвишат 10.000 р.п.м.

**НАСТРОЙВАНЕ НА ПРЕСОСТАТА ЗА МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ГАЗ (ПО ЖЕЛАНИЕ)** - пресостата поставя горелката в режим на блокиране, ако налягането надвиши определена(предварително зададена) стойност. Нагласете налягането в горивната глава на 15 % над номиналния капацитет зададен по време на инсталацията.

## ПРЕСОСТАТ

Модел: GW 50 - LGW 10 A 2P


Свалете капака и регулирайте циферблата (A).



Щуцер за налягане

Модел	Тип на пресостата за въздуха	Обхват на настройка (mbar)	Тип на пресостата за газа	Обхват на настройка (mbar)
55 PM/2-E	DUNGS LGW 10 A2P	1 - 10	DUNGS GW 50	2.5 - 50
70 PM/2-E	DUNGS LGW 10 A2P	1 - 10	DUNGS GW 50	2.5 - 50
90 PM/2-E	DUNGS LGW 10 A2P	1 - 10	DUNGS GW 50	2.5 - 50
140 PM/2-E	DUNGS LGW 10 A2P	1 - 10	DUNGS GW 50	2.5 - 50
210 PM/2-E	DUNGS LGW 10 A2P	1 - 10	DUNGS GW 50	2.5 - 50

Трябва да се спазва минималната стойност от 30 mA и трябва да се избягват големи отклонения.

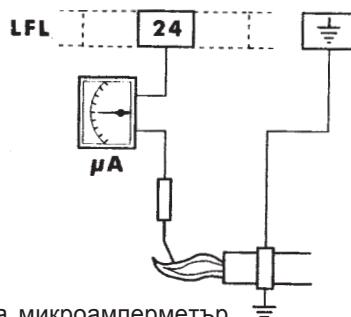

Свързване на микроамперметър

## ПРОВЕРКА НА ГОРЕНЕТО

За да се получи оптимална ефективност на горенето и за да се опази околната среда, ние препоръчваме да се провери и да се регулира горенето, като се използват подходящи инструменти.

Най-важните нива, които трябва да се проверят са:

**CO<sub>2</sub>** Нивото на CO<sub>2</sub> показва наличието на въздух по време на горенето. Ако се увеличи количеството на въздуха, процентното съдържание на CO<sub>2</sub> намалява, а при намаляване на въздуха за горене се увеличава количеството на CO<sub>2</sub>. Подходящи стойности биха били: 8.5-10 % за метан, 11-12% за пропан-бутан.

**CO** Той показва наличието на неизгорял газ. CO освен, че намалява ефективността при горене, представлява и опасност, тъй като е отровен газ. Наличието на CO е, следователно, признак за недобро горене и е обикновено знак, че има недостиг на въздух по време на горенето. Максималната допустима стойност на CO е  $\text{CO} = 0.1\%$  от обема.

**Температура на газа в димоотводната тръба.** Тя показва загуба на топлина през комина. Колкото по-висока е температурата, толкова по-голяма е загубата на топлина и толкова по-ниска е ефективността на горене. Ако температурата е прекалено висока, е необходимо да се намали количеството на изгорелия газ. Приемливи нива на температурата варират от 160 до 220 °C.

## СТАРТИРАНЕ

Проверете позициите на върховете на запалителните електроди, както и на контролния електрод. Проверете дали пресостатът и ръчката за газа работят правилно. При затваряне на термостата и пресостата, контролният панел дава сигнал / разрешение на мотора да стартира. През този период контролният панел извършва собствена проверка на правилното си функциониране. Ако тестът е положителен, цикълът продължава и на края на периода за предварително прочистване / продухване (TPR – продухване на горивната камера) се дава сигнал / разрешение на трансформатора да зареди с искра електродите и магнитния клапан се отваря. По време на периода за безопасност трябва да се постигне стабилизиране на пламъка, в противен случай системата сигнализира режим на повреда.

**NB: При стартиране на горелката се уверете, че няма изтичане на газ от снабдителната система.**

**Забележка:** В някои страни може да има различни разпоредби и може да има приемливи нива, различни от онези, дадени по-горе. Продължително изключване: Ако горелката няма да се използва продължително време, затворете ръчката на газа и прекъснете захранването на ток към уреда.

## ЙОНИЗИРАЩ ТОК

Когато калибрацията е завършена и тестовете за запалване/горене са проведени, проверете дали контролния електрод е позициониран правилно. Това се установява чрез измерване на йонизацияния поток. Използвайте микроамперметър със скала от 100 mA, и го свържете последователно с електрода. Минималният йонизиращ ток трябва да бъде 30 mA и относително стабилен.

## **ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ**

Ако горелката трябва да остане в бездействие продължително време, затворете газовия кран и прекъснете електрическото захранване към уреда.


## **РАБОТА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГАЗ**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПРОПАН-БУТАН**

Горелките се доставят снабдени с глава, пригодена за работа с един вид газ (природен газ). Ако трябва да преустроите горелката за работа с друг вид газ (от природен газ на пропан бутан), е нужно да закупите подходящ комплект за пренастройка.

#### **Преустройство на модели 55-70**

За моделите 55 - 70 е достатъчно да замените пръстена на дифузора, както е показано на схемата по-долу.

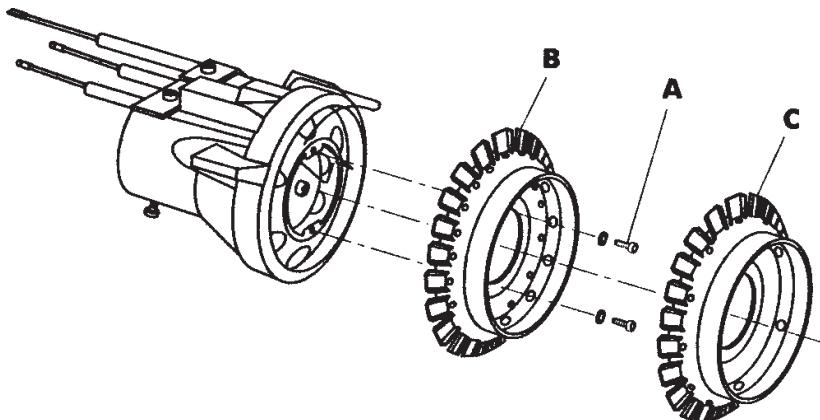

Разхлабете болтовете (A), свалете пръстена на дифузора (B) и го заменете с друг пръстен от типа (C). Той се различава от тип (B) по това, че има по-малко отвори да изтичане на газ.

#### **Преустройство на модели 90-140-210**

За моделите 90-140-210 трябва да се смени цялата глава. Тя е включена в комплект за пренастройка. Как да смените главата вижте раздел поддръжка. ВНИМАНИЕ след извършване на преностройката е необходимо да поставите стикера, включен в комплекта за пренастройката. Той указва стойностите на пренастройката и трябва да замени съществуващият.


## ПОДДРЪЖКА

Ежегодно трябва да се извършват следните операции от квалифициран персонал:


- Проверка на вътрешната херметичност на вентила;
- Почистване на филтъра;
- Почистване на вентилатора и главата;
- Проверка на положението на върховете на горивните електроди както и на контролния електрод;
- Проверка на пресостатите за въздух и газ;
- Проверка на горенето чрез стойностите на CO<sub>2</sub> и CO и температурата на изгорелите газове;
- Проверка на херметичността на набивките и уплътненията;

Повечето компоненти могат да се видят. Те могат да се разпознаят веднага и до тях има достъп. Разглобете горната пластина, за да получите достъп до вътрешността на главата.


- Развийте болт 1
- Издърпайте щифта (A)

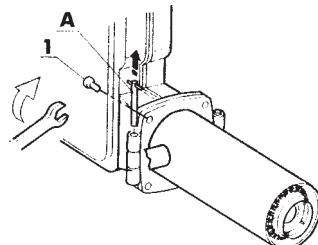

- Отворете кутията
- Освободете гайката (3)
- Стегнете болт (2)
- Преместете тръбата (4) на ляво, както е показано

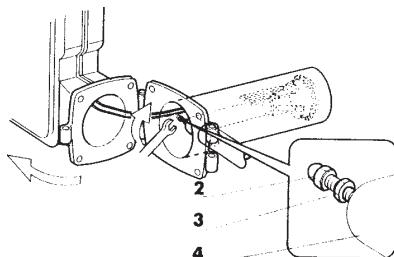

- Преместете електрода и кабелите
- Преместете главата

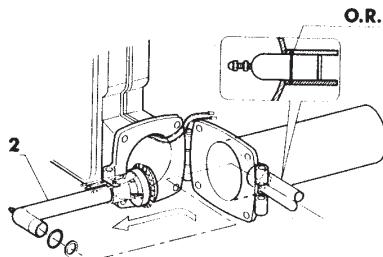

## **Контролна програма в случаи на повреда и индикации за причината на повредата**

В случай на повреди, механизмът задвижващ последователността спира, а с него и индикатора за блокиране /Принципно, в случай на каквото и да е повреди се спира притокът на гориво Едновременно спира и програмата, а с нея и индикатора на ключа. Символът над знака на индикатора / показващ се на дисплея, обозначава вида смущение:

- ◀ **Няма старт**, напр. защото някой контакт не е затворен (също се обрнете към предпоставки за стартиране на горелката). Блокиране по време на или след последователността на контролната програма поради неприсъща /чужда светлина (напр. неизгасен пламък, изтичане на гориво от клапаните, дефекти в механизма, контролиращ пламъка и т.н.)
  - ▲ **Прекъсване последователността на стартиране**, защото сигналът ОТВОРЕНО не е бил доставен до терминал 8 от ограничителния прекъсвач "а". Терминали 6, 7 и 14 остават под напрежение докато повредата не бъде отстранена.
  - ▶ **Блокиране**, защото няма индикация за налягане на въздуха (в началото на контрола на това налягане). **От този момент нататък всеки случай на недостатъчно въздушно налягане ще води до блокиране.**
  - **Блокиране** поради повреда в механизма, контролиращ пламъка.
  - ▼ **Прекъсване последователността на стартиране** защото сигналът за позиция на ниския пламък не е бил доставен до терминал 8 от помощния прекъсвач "т". Терминали 6, 7 и 14 остават под напрежение докато повредата не бъде отстранена.
- 1 **Блокиране**, защото няма сигнал за пламък след приключване на първия период на безопасност.
  - 2 **Блокиране**, защото не е получен сигнал за пламък след приключване на втория период на безопасност (сигналът за основния пламък с прекъснати пилотни горелки).
  - I **Блокиране**, защото сигналът за пламъка е бил изгубен по време на работа на горелката.

Ако блокирането стане в друг момент от време между стартирането и предварителното запалване и не е маркирано от символ, то най-вероятно е причинено от предварителен, т.е. неправилен сигнал за пламък, причинен например от самозапалваща се UV (ултравиолетова) тръба.



LFL1..., serie 01



LFL1..., serie 02

**a-b** Последователност / програма на стартиране

**b-b'** “Празни стъпки” (без потвърждение за контакт)

**b(b')-a** Програма след продухване / прочистване

\* Продължителност на времето за безопасност с разширяващи се горелки с пламъци / горелки с един пламък и движение на въздуха.

\*\* Продължителност на времето за безопасност с прекъснати пилотни горелки / пилотни горелки на режим с прекъсвания.

Ако се задейства блокирането, контролът на горелката може да се рестартира незабавно / премахването на блокирането може да стане непосредствено след прекъсване на работата поради блокиране. След рестарта (както и след отстраняване на повредата която е причинила контролираното изключване или след всяка повреда в захранването) механизъмът за последователност винаги се връща до стартовата / начална си позиция, като само терминалите 7, 9, 10 и 11 получават напрежение в съответствие с контролната програма. Само тогава може да започне контролът на горелката след ново стартиране.

## ТАБЛИЦА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ

ПОВРЕДА	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
1. Горелката не стартира	A.Няма ток  B. Газът не достига до горелката	A. проверете бушоните на захранването и на контролната кутия. Проверете линията на термостата и линията на пресостата.  B. Проверете дали спирателните устройства, разположени по захранващия газопровод се отварят правилно
2. Горелката стартира, но не се образува пламък, след което спира	A.Вентилите за газ не се отварят  B. Няма искра между върховете на електродите  C. Пресостатът за въздух не дава сигнал за започване на работа	A. Проверете работата на вентилите  B. Проверете работата на трансформатора за запалването, проверете положението на краищата на електродите  C. Проверете настройката и работата на пресостата за въздуха
3. Горелката стартира; Образува се пламък, след това тя спира	A. Контролният електрод или не може да установи наличието на пламък или прави това неправилно	A. Проверете положението на контролния електрод; Проверете нивото на ионизацияция поток

# **“ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД - Хасково**

Фирма продавач: .....

## **ГАРАНЦИОННА КАРТА**

Изделие: .....

Фабр. номер ..... Дата на произв.: .....

Гаранционен срок 12 месеца

Купувач: .....  
(подпис)

Продавач: .....  
(подпис)

Въведен в експлоатация на: .....  
(дата)

Сервизна организация/техник: .....  
(подпись и печать)

# **ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на изделието само при спазени изисквания за монтаж и експлоатация, при въвеждането в действие и при обслужването.

## **ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ при:**

- неспазени условия за монтаж и експлоатация
- правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други неуспешни лица
- неправилно съхранение и транспортиране

Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната карта.

Гаранционният срок се прекъсва за времето от рекламирането до отстраняване на повредата.

## **Гаранционният срок е 12 месеца.**

Гаранцията на изделието започва да тече от деня на въвеждането му в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на продажба.

**Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранционна карта.**

## СПИСЪК НА ПРОВЕДЕНИТЕ ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ

<i>Дата на постъпване в сервиза</i>	<i>Описание на дефекта</i>	<i>Дата на предаване на клиента</i>	<i>Подпис на лицето, извършило ремонта</i>



6300 Хасково, бул. Съединение 67  
тел.: 038/603000, 603046, факс: 038/603010  
e-mail: [mbox@erato.bg](mailto:mbox@erato.bg) [www.erato.bg](http://www.erato.bg)  
София, ул. "Неделчо Бончев" 10  
тел.: 02/9783990, 9787860, факс: 02/9780744  
тел. на потребителя: 0888000887  
[www.erato.bg](http://www.erato.bg)

Предпечат: • ЕРАТО РЕКЛАМА • тел 038/603030  
Печат: • РОДОПИ КЪРДЖАЛИ ЕООД • тел. 0361/62212